

Исх. № 1948/20-П
от «22» 12 20 20 г.

Заместителю
Генерального директора –
техническому директору
АО «Сетевая компания»
Галимзянову И.Р.

*«О замере нагрузок 16
декабря 2020 года»*


Уважаемый Илшат Рифкатович!

Во исполнение п.3.5.15 Договора №2017/СК/67 от 13.02.2017 года, направляем в Ваш адрес информацию о замере нагрузок 16 декабря 2020 г. по объекту ПС 110/10 «Магнит» (г. Казань).

Приложение:

1. Сводная таблица с почасовыми замерами потребленной электрической мощности присоединений на 1 л. в 1 экз.
2. Ведомость снятия замеров на 1 л. в 1 экз.

Директор

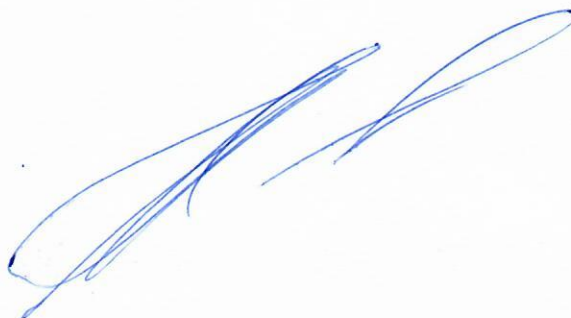

Евсеев А.А.

Исп.: СТД, инженер по электрохозяйству
Тигарева Е.Р.
тел. 212-53-00 (вн.303)
titareva@integration-kzn.ru

Сводная таблица

нагрузки по присоединениям, включенным в график временного отключения, за замерный день 16 декабря 2020 года по филиалу АО "Сетевая компания" Казанские электрические сети.

№п.п	Источник питания				Наименование потребителя	Фактическое потребление за каждый час суток (МВт)																								Время, необходимое для выполнения отключения (мин)
	Класс напряжения ПС, ГПП, РП (кВ)	Наименование источника питания (ПС, ГПП, РП)	Класс напряжения (кВ)	Диспетчерское наименование отключаемого присоединения		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1					6	2307	2496	2478	2460	2688	2994	2994	2994	3069	3189	3222	3162	2913	2751	2688	2664	2373	2412	2472	2469	2532	2457	2415	2541	2541
2	110 кВ	ПС Магнит	10 кВ	яч. 12	Технополис	3885	3690	3555	3522	3588	3906	4740	5205	5355	5445	5292	5340	5295	5220	5109	4977	4803	4710	4671	4482	4497	4428	4227	4065	
3			10 кВ	яч. 13	"Химград"	5037	4989	4839	5055	4941	4920	4986	5295	5868	5931	6039	6078	6108	5925	6000	6036	6120	5814	5496	5400	5541	5523	5319	5214	
4			10 кВ	яч. 41		2367	2331	2301	2331	2424	2652	2913	3540	3945	4251	4320	4047	4074	4293	4266	3918	3600	3429	2931	2814	2604	2514	2469	2403	
Итого: по ПС Магнит						13596	13506	13173	13368	13641	14472	15633	17109	18357	18849	18813	18378	18228	18126	18039	17304	16935	16425	15567	15228	15099	14880	14556	14223	

Заместитель технического директора

Тенищев Р.П.

Ведомость
снятия замеров по присоединениям ПС Магнит
филиала АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети
за контрольный замерный день 16 декабря 2020 года.

Наименование присоединений	Время снятия замеров, ч														
	3:00					9:00					18:00				
	I, А	Р, МВт	Q, МВар	U, кВ	Полож. РПН	I, А	Р, МВт	Q, МВар	U, кВ	Полож. РПН	I, А	Р, МВт	Q, МВар	U, кВ	Полож. РПН
T-1	30	5,436	2,026	110	8	30	5,995	2,164	110	8	30	5,869	2,059	110	8
1 сек	249	4,262	1,931	10,5		204	3,566	1,125	10,5		273	4,753	1,549	10,5	
2 сек	162	2,935	0,829	10,5		138	2,427	0,761	10,6		156	2,637	0,867	10,6	
T-2	36	6,229	2,209	110	8	36	6,889	2,708	110	8	36	6,427	2,451	110	8
1 сек	339	5,731	1,788	10,6		132	2,23	0,931	10,6		204	3,448	1,565	10,6	
2 сек	309	5,871	1,746	10,5		270	4,826	1,479	10,5		336	5,879	1,6	10,5	



Заместитель технического директора

Тенников Р.П.